


SUORITUSTASOILMOITUS

No: DoP K0016

| | |
|--|---|
| 1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus: | Kategorian I poltettu HD-tiili sisä- ja ulkomuuraksiin |
| 2. Tuotteen tunnistus: | MRT60 Kpunainen |
| 3. Aiottu käyttötarkoitus: | Muuratuissa seinissä, pilareissa ja väliseinissä standardin SFS-EN 771-1 soveltamisalan mukaisesti |
| 4. Valmistaja: | Keramia Oy Mjösundintie 1101 FI-25730 Mjösund |
| 6. AVCP-menettely: | AVCP 2+ |
| 7. Harmonisoituun tuotestandardiin EN771-1:2011 perustuva DoP: | Laadunvalvonnan sertifiointilaitos Inspecta Sertifiointi Oy (0416) on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymisen ja antanut laadunvalvonnan varmentamistodistuksen 0416-CPD-5414-03 . |

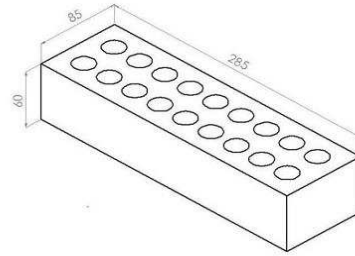

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|--------|-------------------|---------------------------|---------|-----|------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| 9. Ilmoitetut suoritusastot: | | | | | | | | | | |
| Mitat (mm) | Pituus | 285 | Leveys | 85 | Korkeus | 60 | Palokäyttäytyminen | Euroluokka A1 | | |
| Mittapoikkeamat T1 (mm) | | ± 7 | | ± 4 | | ± 3 | Vedenimukyky | max | 9 | % |
| Hajontaluokka R1 | | 10 | | 6 | | 5 | Veden alkunopeus | max | 1,5 | kg/m ² /min |
| Kappaleen muoto | Pystyreikätiili | | Aukkoryhmä | | | 2 | Vesihöyryn läpäisevyys | 5/10 | EN 1747 | |
| Puristuslujuus N/mm ² | | | | | | 25 | Bruttokuivatiheys | 1 519 | kg/m ³ | D1 (± 10%) |
| Kosteusmuodonmuutos | | | | | | NPD | Lämmönjohtavuus | 0,37 | EN 1745; A; P=50% | |
| Tartuntalujuus | | ≥ 0,16 | N/mm ² | Weber M5-muurauslaastilla | | | Pitkäaikaiskestävyys | Säänkestävä F2 | | |
| Liukoinen suolamäärä | | | | | | NPD | | SFS7001 liite 1, hyväksytty | | |

Vahvistan, että edellä mainitun tuotteen suoritusastot ovat tämän ilmoituksen mukaiset

Mjösund, 28.06.2013 Heikki Ryöppy, toimitusjohtaja