

Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Varaava tulisija Sara

Käyttötarkoitus: Puulämmitteinen elementtirakenteinen varaava tulisija, joka on tarkoitettu asuinrakennusten sisätilojen lämmittämiseen.

Valmistaja: Seppälän Tiili Oy, Kyröntie 504, 21450 Tarvasjoki, www.tiileri.fi

AVCP-järjestelmä: AVCP 3

Yhdenmukaistettu standardi: EN 15250:2007

Ilmoitettu testilaitos: No 1625

Perusominaisuudet	Suoritustaso
Suojaetäisyys palava-aineiseen rakennusosaan	Taakse / sivuille / ylös: 50/ 50/ 300 mm
CO-pitoisuus	0,10 %
Savukaasun keskilämpötila	186 °C
Lämmönvaraus: Lämmönluovutus: VTT-S-07085-12	34,8 kWh 6,8 h:n kuluttua saavutettu huippulämpötila 20,4 h:n kuluttua 50 % huippulämpötilasta 30,4 h:n kuluttua 25 % huippulämpötilasta
Hyötysuhde	81 %
Polttoainetyypit	Puu

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on yllä ilmoitetun mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Paikka ja pvm: Tarvasjoki 23.11.2021


Jari Seppälä, Toimitusjohtaja

Kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien tietovaatimukset: EU 2015/1185

Mallitunnisteet: Sara
Epäsuora lämmitystoiminto: ei
Suora lämpöteho 1,4 kW
Epäsuora lämmitysteho: ei

Polttoaine	Ensisijainen polttoaine	Muut sopivat polttoaineet	η_s [%]	Tilalämmityksen päästöt nimellislämpöteholla			
				PM	OGC mg/Nm ³ (13% O ₂)	CO	Nox
Halot, kosteusprosentti ≤ 25 %	kyllä	ei	71	30	65	1250	135

Ominaispiirteet ainoastaan ensisijaista polttoainetta käytettäessä

Kohta	Symboli	Arvo	Yksikkö	Kohta	Symboli	Arvo	Yksikkö
Lämpöteho				Hyötysuhde (alempaan lämpöarvon perusteella)			
				Hyötysuhde			
Nimellislämpöteho	P_{nom}	1,4	kW	nimellislämpöteholla	$\eta_{th, nom}$	81	%
				Hyötysuhde			
Vähimmäislämpöteho	P_{min}	ei sovelleta	kW	vähimmäislämpöteholla	$\eta_{th, min}$	ei sovelleta	%

Lisäsähkön kulutus

Nimellislämpöteho $e_{l, max}$ ei sovelleta kW
Vähimmäislämpöteho $e_{l, min}$ ei sovelleta kW
Valmistila $e_{l, SB}$ ei sovelleta kW

Sytytysleikin tehontarve (jatkuva) P_{pilot} ei sovelleta kW

Lämmityksen/huonelämmityksen säätö Yksiportainen lämmitys ilman huonelämpötilan säätöä

Muut säätömahdollisuudet ei sovelleta


Yhteystiedot

Seppälän Tiili Oy
Kyröntie 504, 21450 TARVASJOKI www.tiileri.fi

Tuote pitää poistettaessa kierrättää tai hävittää säädösten mukaisesti.
Tuotteen mukana tulevia asennus- ja käyttöohjeita on noudatettava.





ENERG
енергия · ενεργεια



Seppälän Tiili Oy

Sara

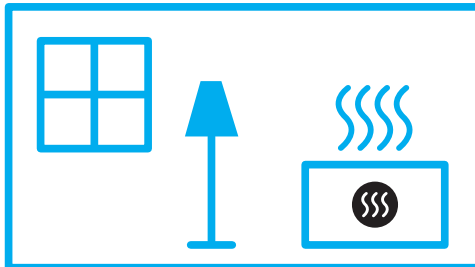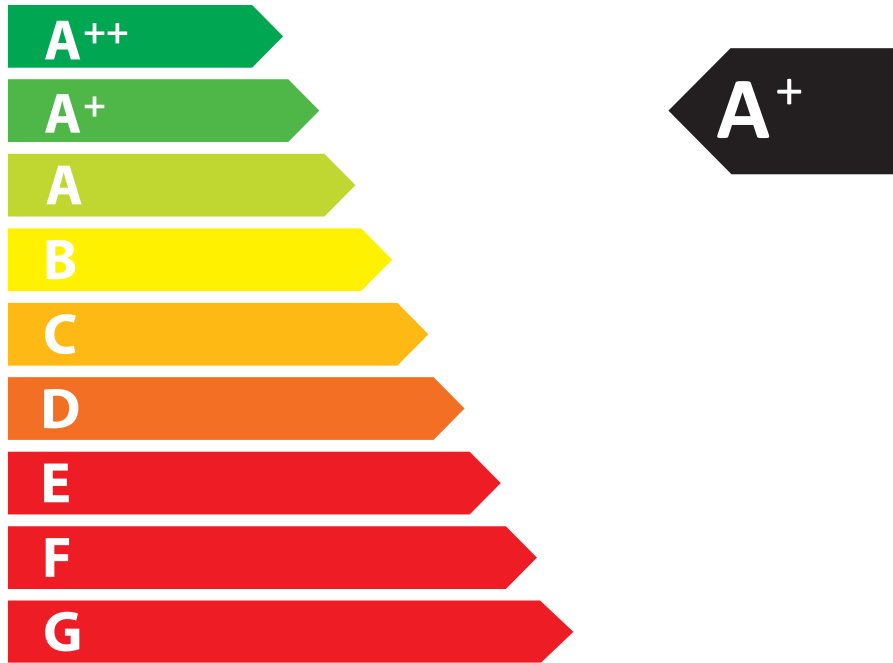

1,4
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186